


ALLEGATO 3c – SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRIMARIA VEGA (SITUAZIONE ATTUALE CON 2 PUNTI DI FORNITURA)

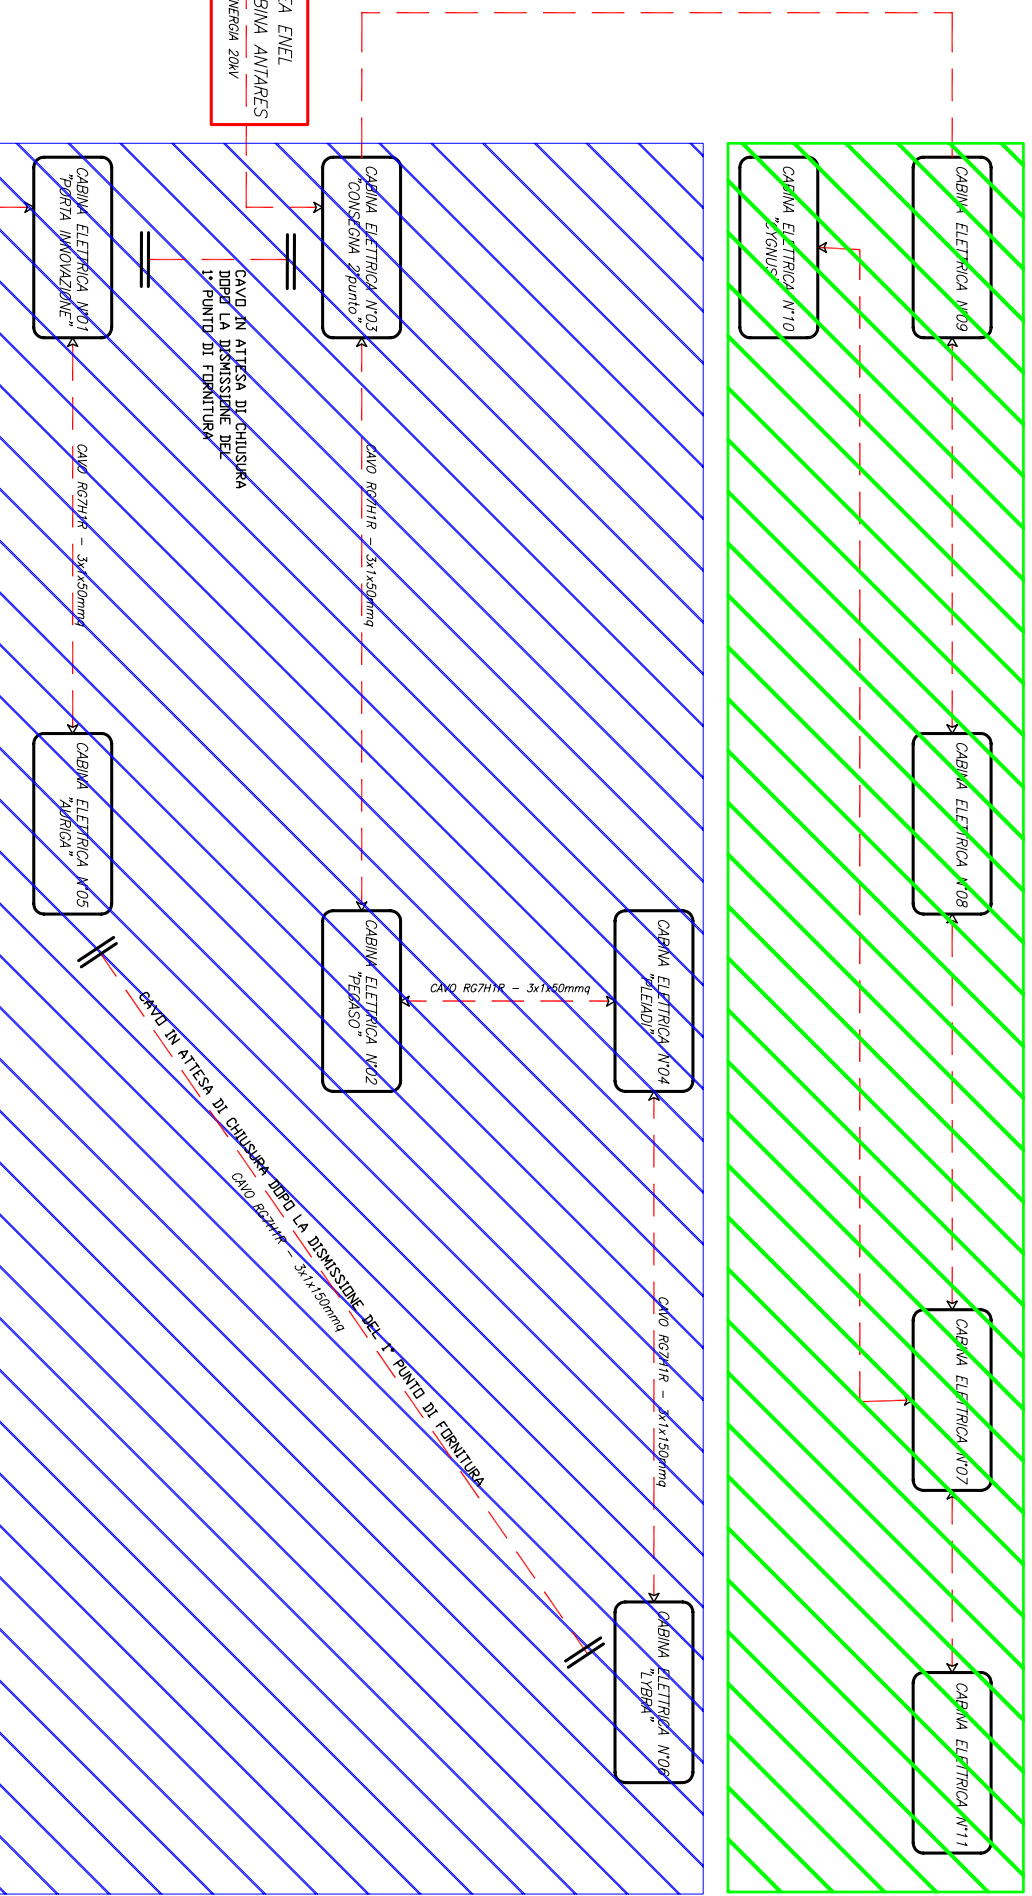

ARRIVO LINEA ENEL
PRESSO CABINA ANTARES
CONSEGNA ENERGIA 20KV

ARRIVO LINEA ENEL
PRESSO CABINA PORTA INNOVAZIONE
CONSEGNA ENERGIA 20KV

**CAVDO IN ATTESA DI CHIUSURA
DOPO LA DISMISSIONE DEL
1° PUNTO DI FORNITURA**

~~CAVO RG7H1R - 3x1x50mmq~~

~~CAVO RG7H1R - 3x1x50mmq~~

~~CAVO RG7H1R - 3x1x50mmq~~

DOPO LA DIMISSIONE DEL 1° PUNTO DI FORNITURA
DAO Bc 27/11 - 3x14/10mm

CAVO RG2HFR - 5x1x150mmq

~~CANVO RG7H1R - 3x1x150mmq~~

SUPERCONDOMINIO

VEGA

LINEA MT ESISTENTE

LEGENDA